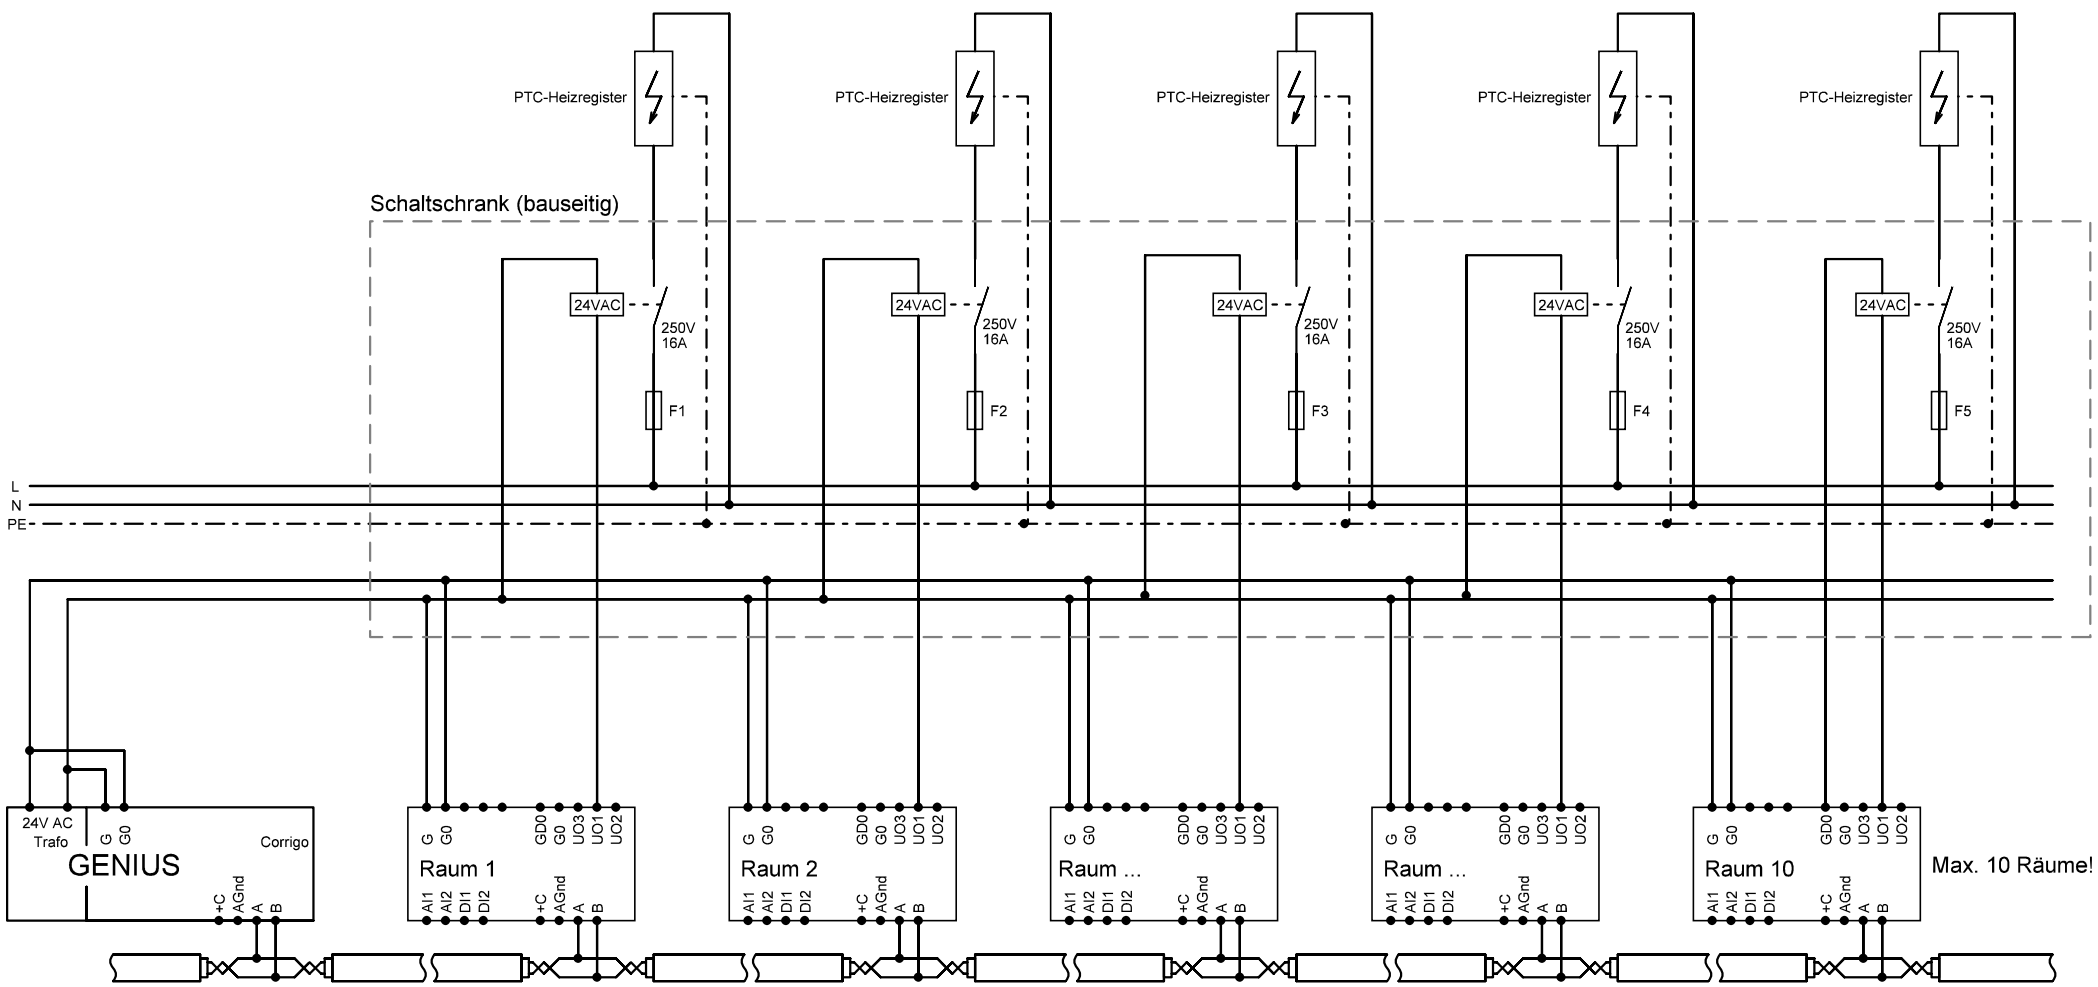

Montage , elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 od. DIN EN 60204) vorgenommen werden.

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	07.02.13	PEES
01.12.15	PEES	gepr.:		
04.03.16	PEES			

systemair

Bezeichnung: **Genuis**
Raumeinheiten

Zeichnungs-Nr.: Raumfühler_Index 2.spl7

Blattzahl:

Blatt-Nr.: