

# ADA Cool

## Montaggio e collegamento

### Montaggio

La porta a lama d'aria viene montata orizzontalmente con la griglia di mandata aria rivolta verso il basso e il più vicino possibile alla porta. Quando viene utilizzata per proteggere celle frigorifere o magazzini per merci congelate, l'unità deve essere installata all'esterno dello spazio condizionato. Generalmente l'unità deve essere inclinata rispetto al muro per prevenire l'immissione di aria calda al suo interno. Per la protezione di porte più larghe, è possibile montare più unità una accanto all'altra.


### Collegamento

L'unità è fornita con cavo da 1,8 m e spina e dotata di presa per facilitare il collegamento delle unità in serie. Le unità dovranno essere integrate con ADACR.



## Sistemi di controllo

ADACR, regolatore velocità ventilatore 5 posizioni  
ADACR è un kit di collegamento e controllo che consiste in: regolatore di velocità 5 posizioni, cavo flessibile e spina. Può controllare fino a 7-9 (max. 7 unità a 60 Hz). Corrente max: 5A. Dimensioni 200x105x105 mm. IP 30.

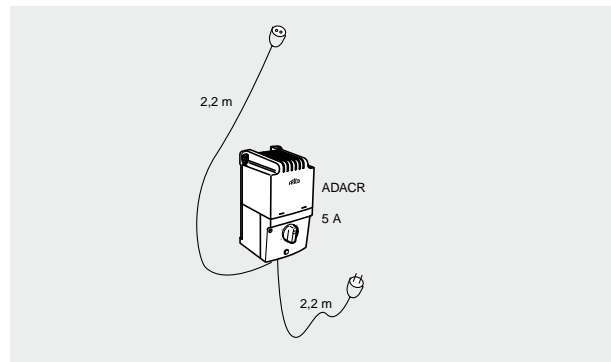

## Schemi elettrici

Schema dei collegamenti interni

