

Optionales Zubehör Magnetventil




Typ	Anschluss G innen	Kv- Wert
Magnetventil DN20	3/4 "	11,0
Magnetventil DN25	1 "	18,0
Magnetventil DN32	1 1/4 "	24,0
Magnetventil DN40	1 1/2 "	40,0

2/2- Wegeventil



Das Magnetventil öffnet und schließt den Warmwasserkreislauf durch die Sommer- / Winterfunktion der Steuerung, um bei Sommerbetrieb oder Stillstand der Türluftschieieranlage den Heizungskreislauf energiesparend zu schließen.

Die Anschlussklemmen sind von der Oberseite der Türluftschieieranlage zugänglich. Sie befinden sich auf der Steuerplatine. Die Klemmen sind mit einem Blech abgedeckt. Das Blech, mit einer Sollbruchstelle, nach oben verbiegen und abbrechen. Den Anschluss entsprechend dem Schaltbild vornehmen.

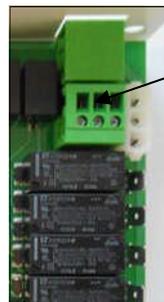

Auf der Platine befindet sich eine weitere Anschlussmöglichkeit. Diese Klemmen sind nur innerhalb der Türluftschieieranlage erreichbar.

Optionales Zubehör

Frostschutzthermostat



Das Frostschutzthermostat nimmt die Ventilatoren außer Betrieb, wenn bei einem Warmwasserheizregister Frostgefahr besteht. Das Fühlersystem schaltet bei einer Temperatur von ca. 7°C. Gleichzeitig wird ein optionales Magnetventil geöffnet.

Ein Frostschutzthermostat ist immer dann erforderlich, wenn die Ansaugtemperatur unter ca. 7°C liegen kann.

Frostschutzthermostat

Anschluss 3 - 2 öffnet bei steigender Temperatur

Anschluss 3 - 4 schließt bei steigender Temperatur

Schaltleistung bei 250 V 50 Hz

Anschluss 3 - 2: 6 A

Anschluss 3 - 4: 6 A