

Topvex SoftCooler TR/SR

Montering av droppavskiljare



SE Installationsinstruktion

Innehåll

1 Säkerhetsanvisningar.....	1
2 Montering av droppavskiljare	1

1 Säkerhetsanvisningar

Varning

Vidta följande åtgärder för att undvika personskador innan arbete påbörjas:

- Stoppa driften via luftbehandlingsaggregatets manöverpanel.
- Bryt och lås säkerhetsbrytaren till luftbehandlingsaggregatet.
- Bryt och lås säkerhetsbrytaren till kylaggregatet.

Obs!

På bilderna visas montering i ett högeranslutet aggregat. I vänsteranslutna aggregat är proceduren spegelvänd.

2 Montering av droppavskiljare

1

Lossa den övre hållaren

Den övre hållaren är placerad i taket ovanför dropptråget, en platta som håller droppavskiljaren på plats mot kylbatteriet.

Lossa skruven (1 st. 8 mm sexkant) som fäster hållaren och dra ut hållaren från det inre fästet.




2

Montera droppavskiljaren med den öppna gaveln nedåt. Kontrollera att pilen på avskiljarens ovansida pekar i luftströmmens riktning. Placera den första avskiljaren i dropptrågens inre del och dra den mot servicesidan, placera därefter den andra avskiljaren.



3

Fäst den övre hållaren. Fullgör monteringen genom att trycka in den övre hållaren i det inre fästet. Fäst med skruven (1 st. 8 mm sexkant) i fästets yttre ände. Stäng serviceluckorna och starta aggregatet enligt Installations-, drift och skötselanvisningar för luftbehandlingsaggregat.

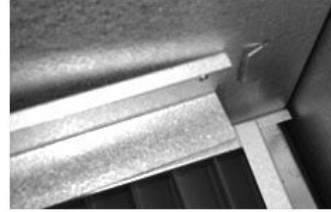

Systemair AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vidta ändringar och förbättringar av innehållet i denna handbok.



Industrivägen 3 739 30 Skinnskatteberg

Tel 0222 440 00

Fax 0222 440 99

www.systemair.com