


Anschlussplan **AES-SS**

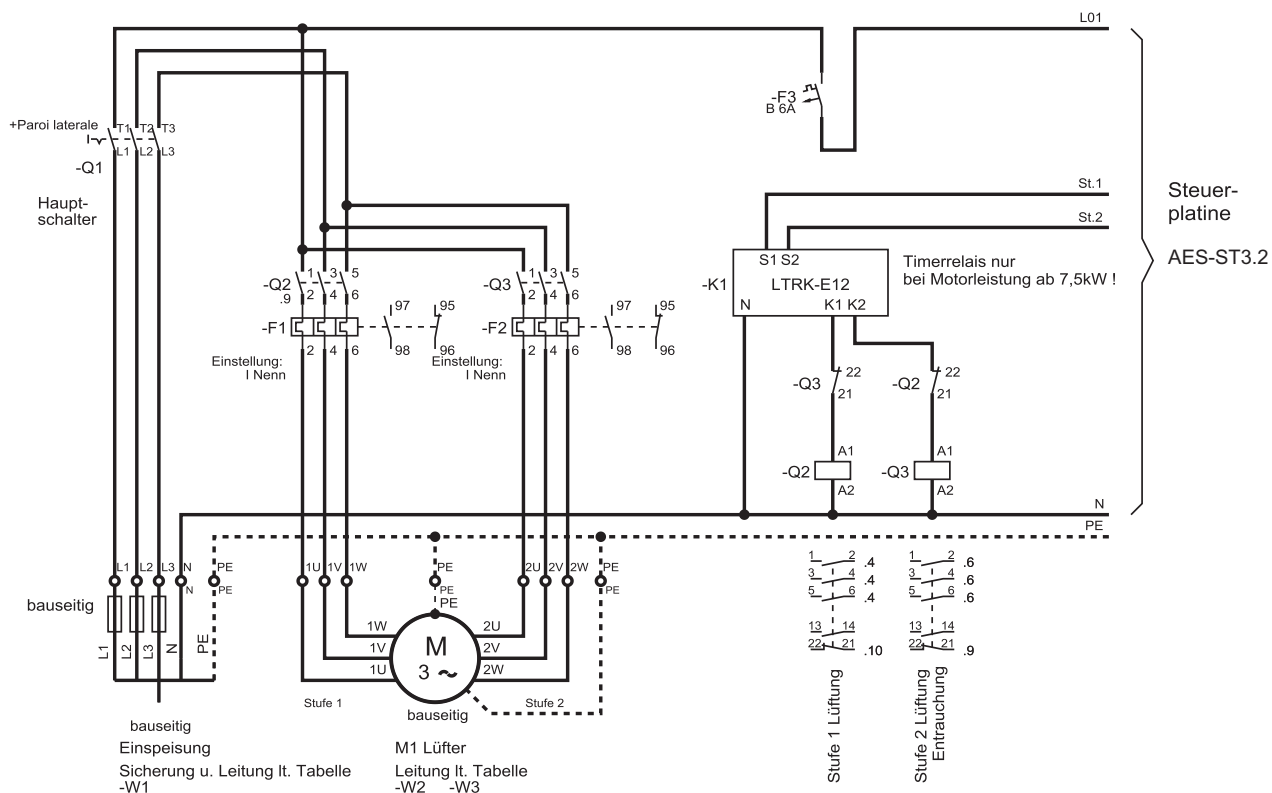

KW	Vorsicherung	Zuleitung -W1	Entrauchungsventilator	
			-W2	-W3
4	T 20 A	* 5x2,5 qmm	* 4x2,5 qmm	* 4x2,5 qmm
5,5	T 25 A	* 5x4 qmm	* 4x4 qmm	* 4x4 qmm
7,5	T 25 A	* 5x4 qmm	* 4x4 qmm	* 4x4 qmm
11	T 35 A	* 5x6 qmm	* 4x6 qmm	* 4x6 qmm
15	T 50 A	* 5x10 qmm	* 4x10 qmm	* 4x10 qmm
18,5	T 63 A	* 5x16 qmm	* 4x16 qmm	* 4x16 qmm
22	T 80 A	* 5x25 qmm	* 4x25 qmm	* 4x25 qmm
30	T 100 A	* 5x35 qmm	* 4x35 qmm	* 4x35 qmm
45	T 125 A	* 5x50 qmm	* 4x50 qmm	* 4x50 qmm

* Alle Angaben, Mindestquerschnitte ohne Berücksichtigung von Verlegeart, Leitungslänge und Netzart für Leitungen in funktionserhaltener Bauart E90 oder Verlegeart F90.

Die Anschaltung der Hilfskontakte von -F1 und -F2, sowie der Leitungen L01, St.1, St.2, N siehe Datenblatt AES-ST3.2